


修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 区域位置图

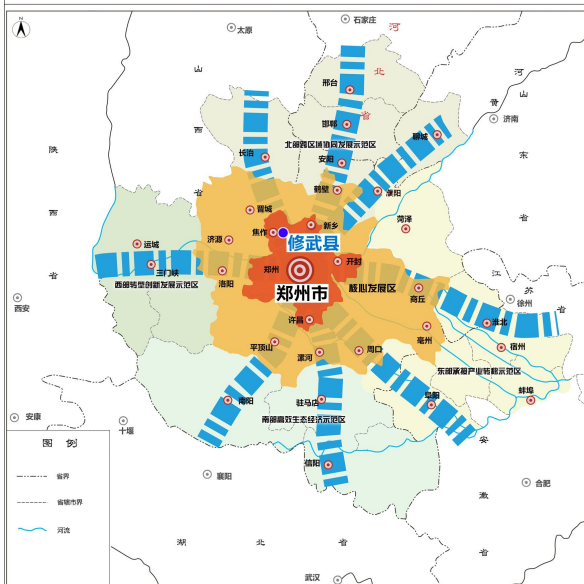

修武县位于河南省焦作市东部，新乡市西部。北靠山西省。位于太行山南麓，县域东西宽36.25公里，南北长40公里，中部最狭处东西宽仅4公里。

修武县区位优势，交通便捷，新月铁路东西穿过，东连京广铁路，西接达洛阳和晋城，连接陇海铁路线、侯月铁路线和焦枝铁路。郑焦城际铁路由西而南通过县城。县域有焦新高速、郑云高速。省道S308、省道S233、省道S306与国道207通过县城。

修武县中心城区距焦作市15公里，东距新乡市40公里，南距省会郑州市80公里，对外交通联系便捷。

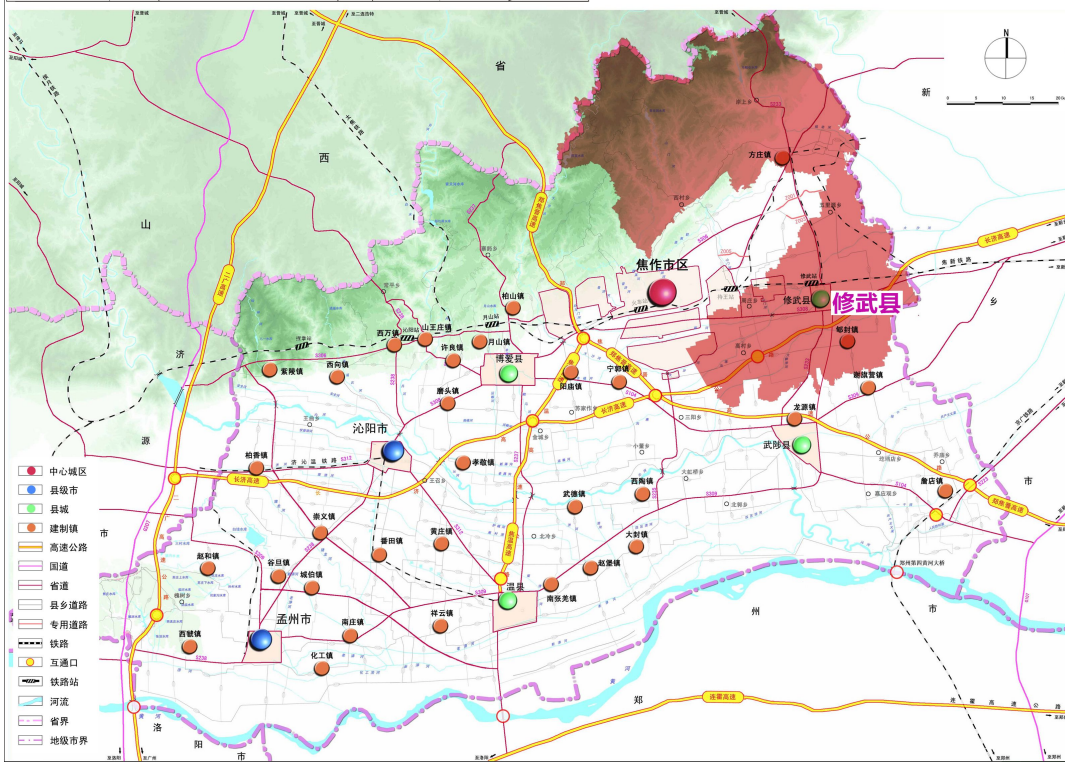


修武县人民政府 2019.12 编码 01

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)


Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□ 地形地貌分析图


修武县地形高程分析

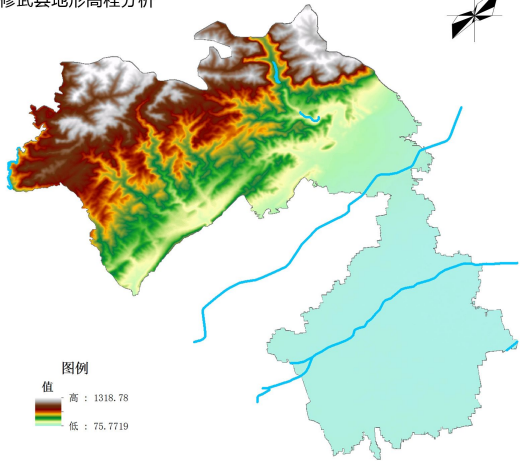

修武县影像图现状

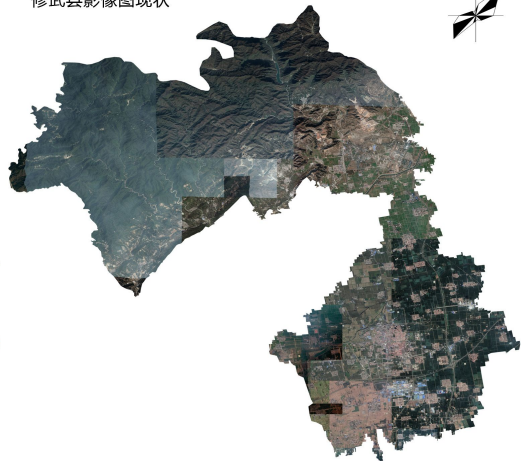


修武县地形影像分析

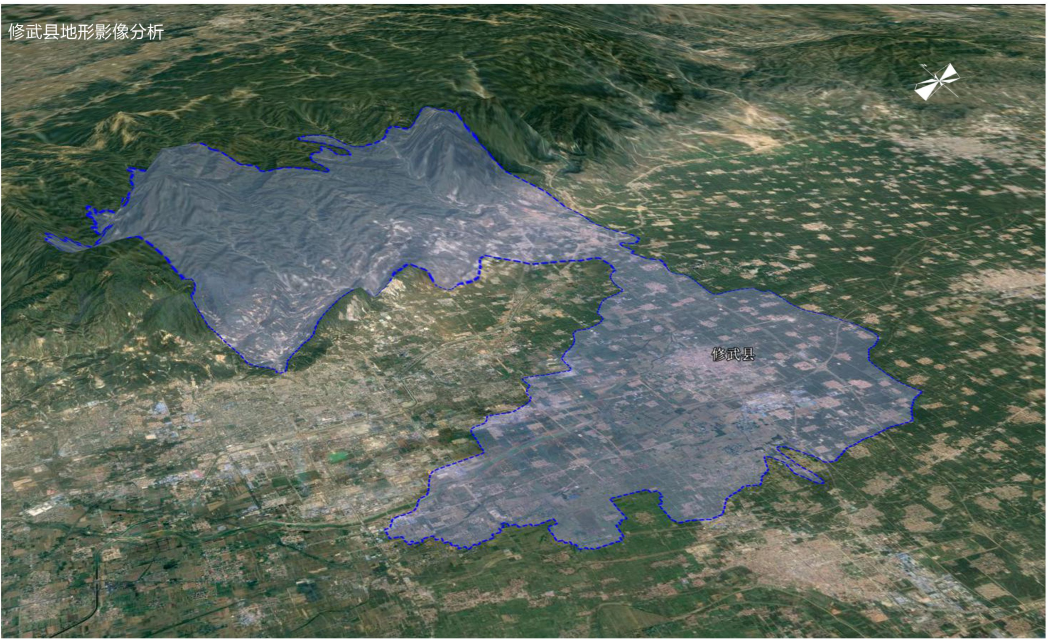

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 县域行政区划图

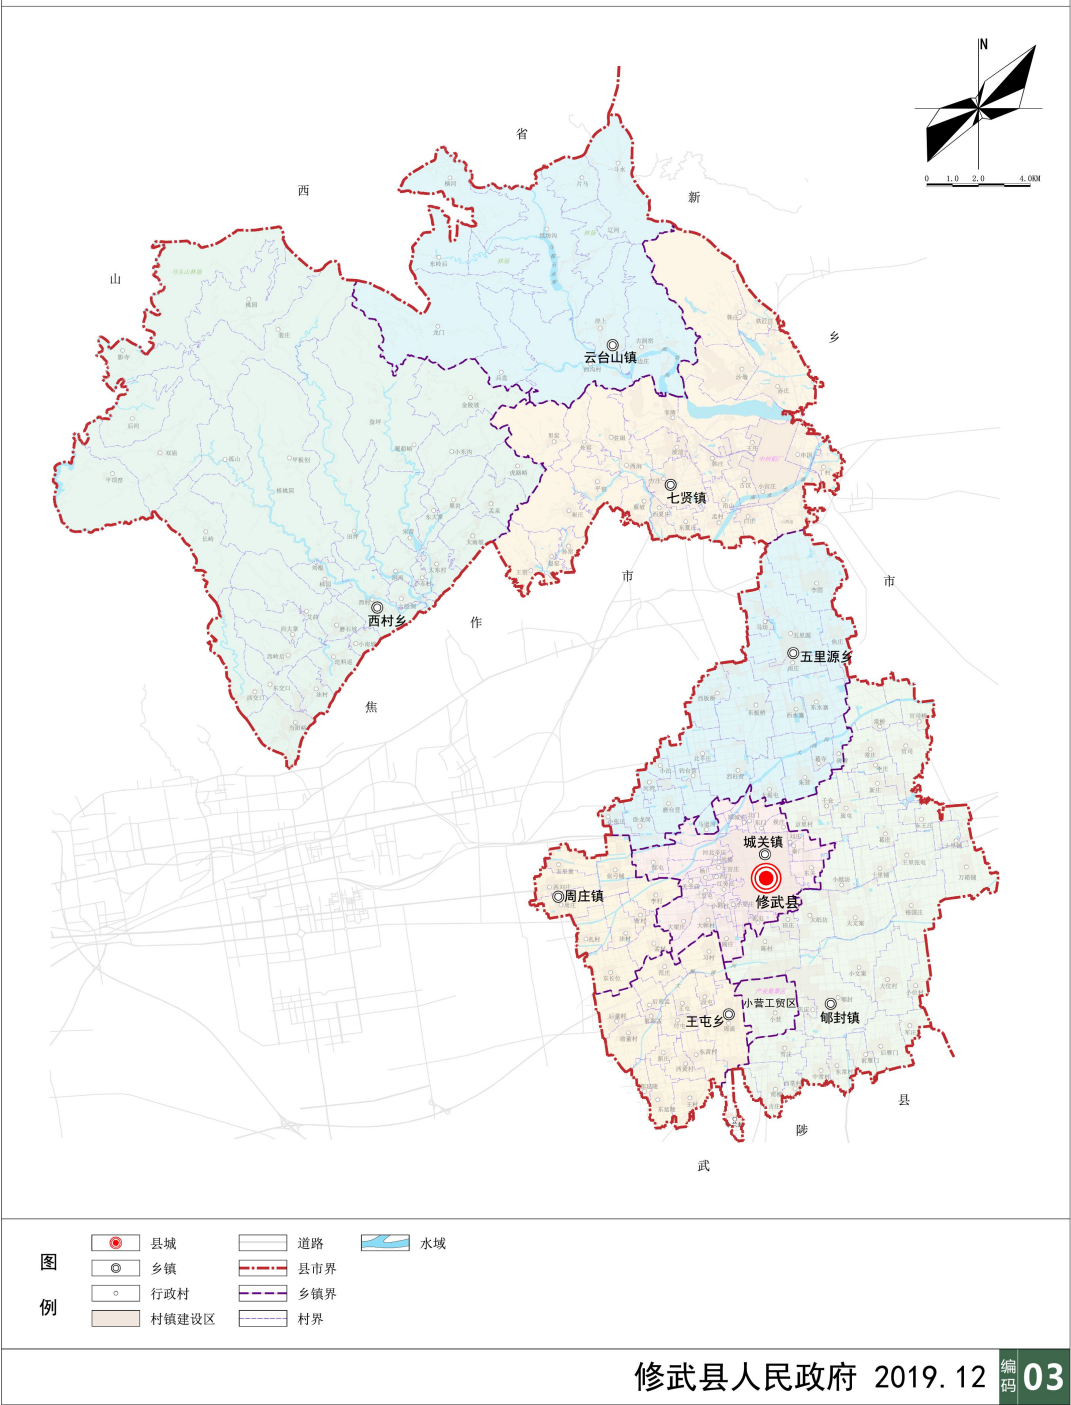

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 村镇体系现状图

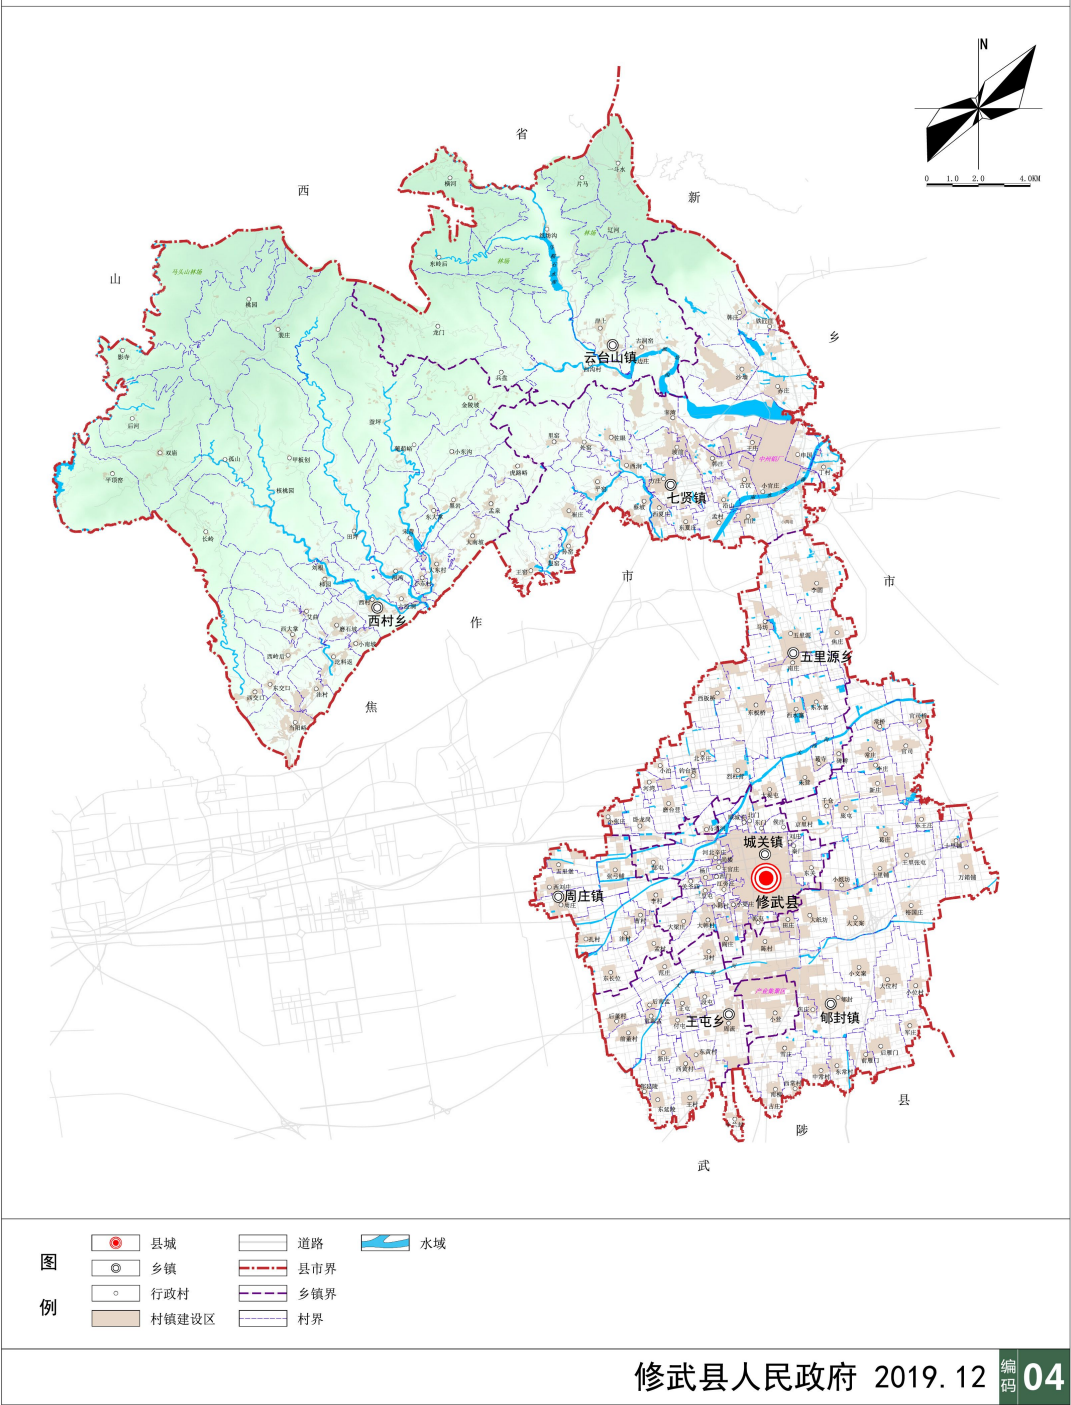

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□乡村人口规模分析图

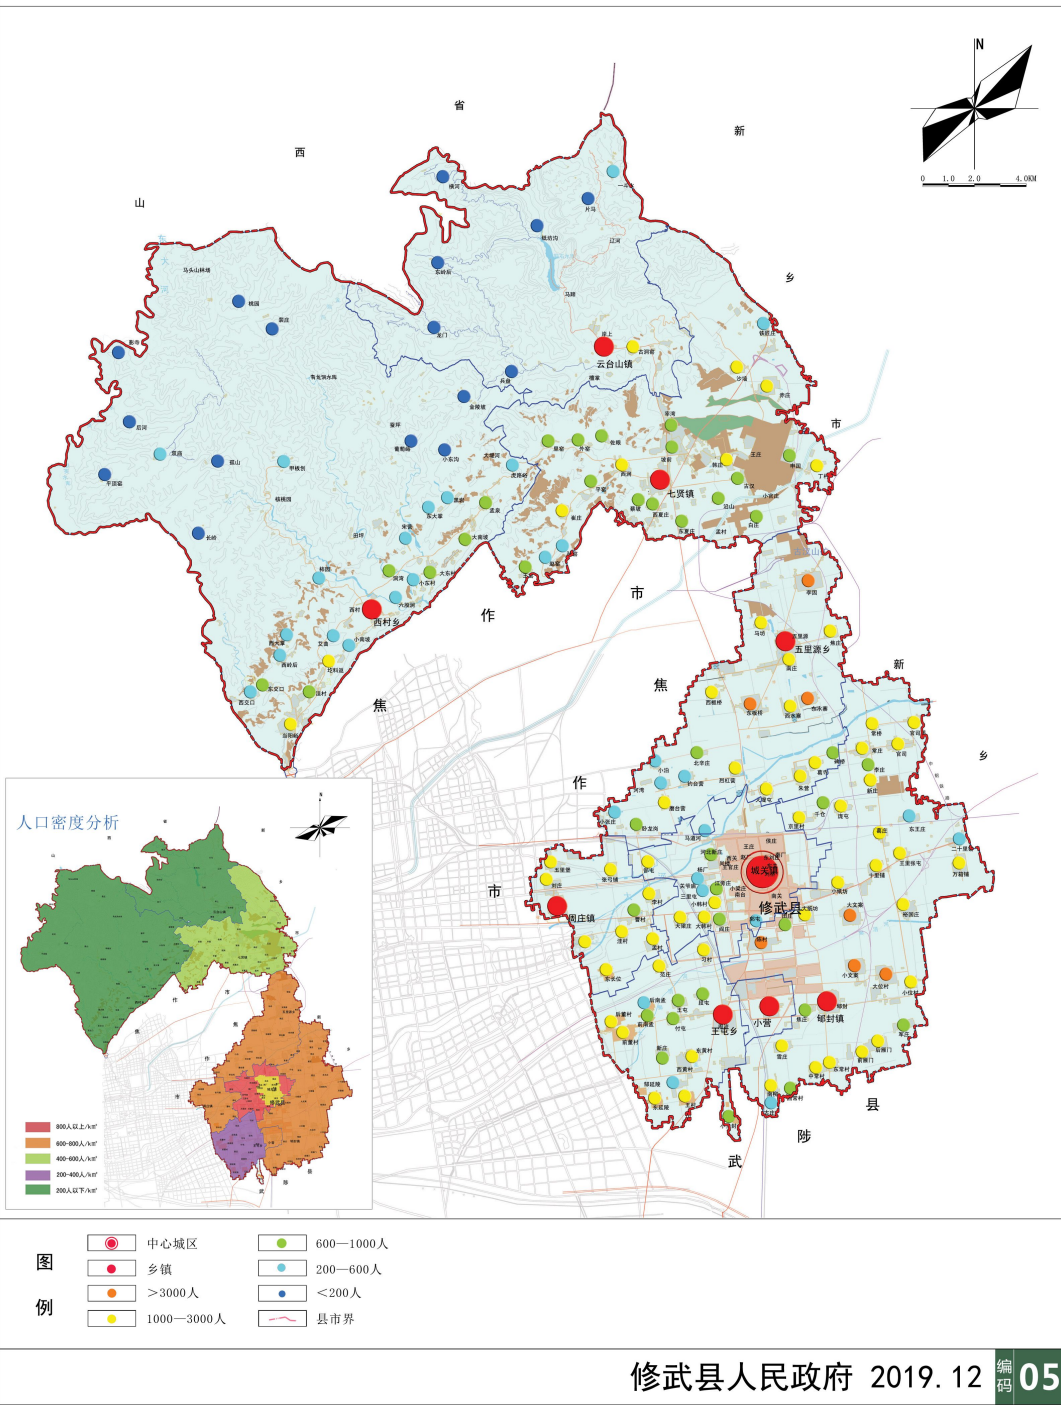

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□上位规划分析衔接图

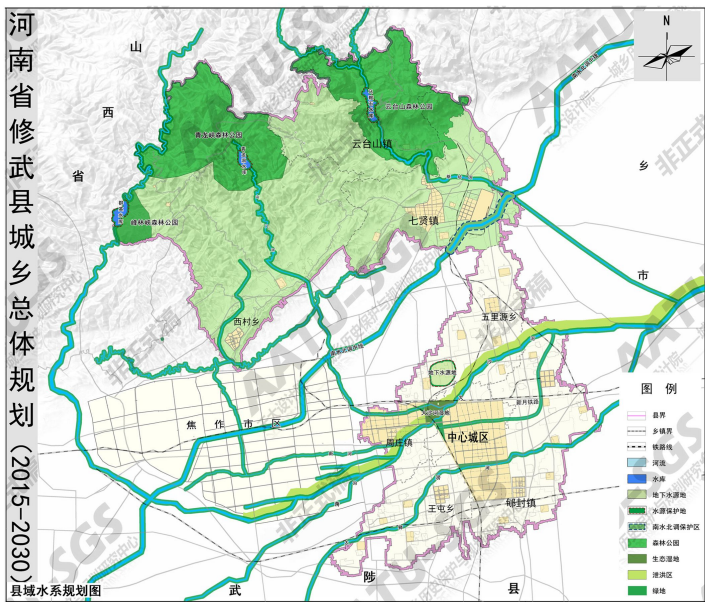


《河南省修武县城乡总体规划 (2015-2030)》

县域生态环境与水系保护规划中对生态环境、水环境保护功能区等做了明确规划，规划生态保护核心区域为北部山区，包括西村乡、云台山镇及七贤镇北部，划分不同保护区域，南水北调沿线两侧控制绿化200米，禁止建设污染项目，马鞍石水库、青龙洞水库及群英水库水源地图外300米禁止任何有损环境生态的活动；规划北辛庄水源500米范围内的一级保护区及马鞍石水库、青龙洞水库、群英水库地表水水质不得低于《地表水环境质量标准 (GB3838-2002)》中的二类标准，其他地表水水质规划期末达到四类标准。

县域污水工程规划中规划云台山、七贤镇建设污水处理厂，郟封镇与城区共用污水处理厂，周庄镇纳入焦作市污水处理系统，各镇区分别建设污水处理设施；乡和中心村能与镇合用污水厂处理厂的与周边镇合用污水处理厂，不能合用的村庄及乡驻地建设化粪池或合建小型污水处理设施。

焦作市北山生态环境保护与利用总体规划 (2017-2035)

生态保护分区图

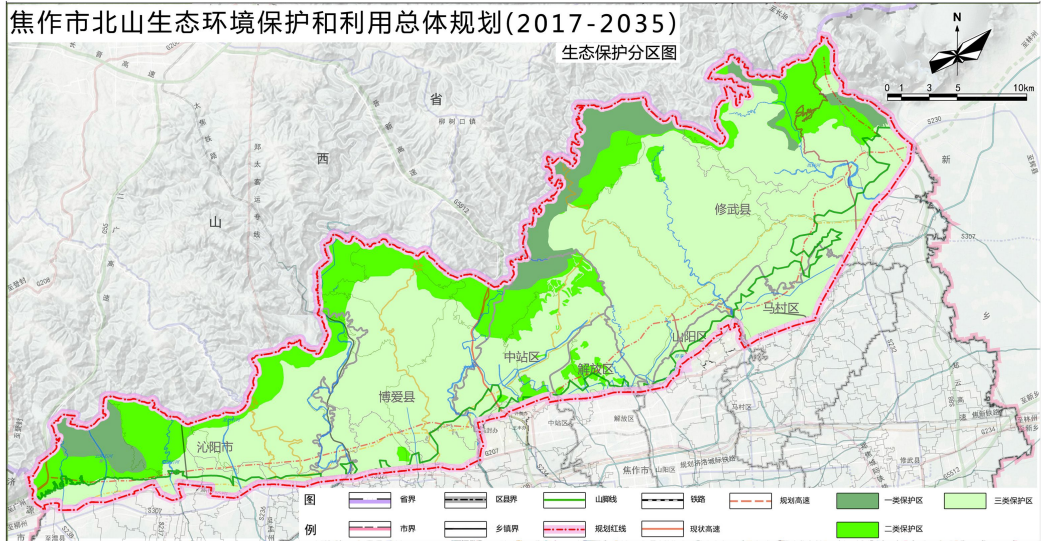

《焦作市北山生态环境保护与利用总体规划 (2017-2035)》

该规划对焦作市北山生态保护进行了分区控制要求，将该区划分为一类保护区、二类保护区及三类保护区，修武县主要涉及西村乡及云台山镇，其中马鞍石水库、青龙洞水库及群英水库及云台山、青天河等划定为一类保护区，云台山风景名胜区的一级保护区及云台山国家级森林公园等划定为二类保护区。


对一类保护区内的现状居民点，应严格控制规模，保证一类保护区内现状居民点原则不再扩张，并鼓励逐步进行搬迁，移出一类保护区；对二类保护区进行严格控制开发强度，应以生态环境保护为主，禁止建设与其生态环境承载力不相适应的项目。

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)


Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□相关规划分析衔接图

修武县县域乡村建设规划 2017-2030
乡村体系规划图

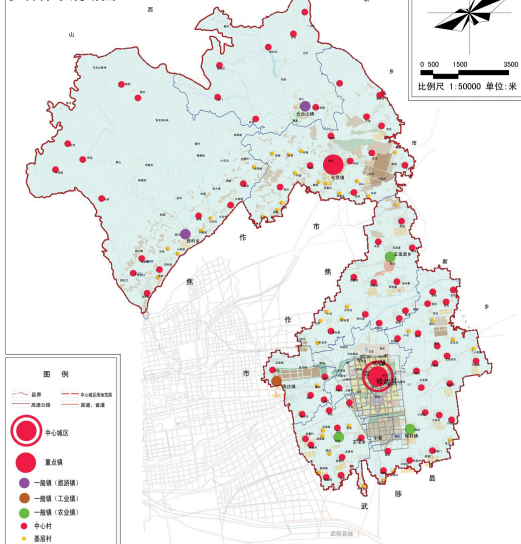


修武县县域乡村建设规划 2017-2030
主要基础设施规划图

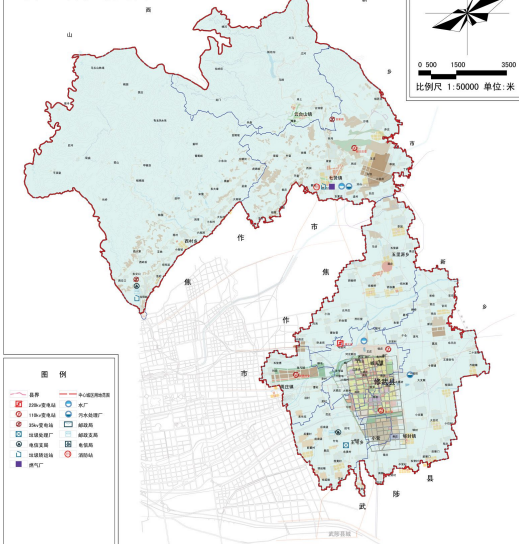

《修武县县域乡村建设规划(2017-2030)》

该规划对修武县县域乡村体系及主要基础设施做出了规划,构建中心城区——镇区——中心村——基层村四级镇居民点体系,中心村规划要求须具备一定的辐射服务能力,优先选择农村新型社区和原有乡镇集镇,基层村规划重点在配套必要村庄生活服务设施。

乡村市政设施规划中对乡村污水规划做出建设要求,到规划期末污水处理方式为物理处理+化学处理+生物处理,近期可采用物理处理+化学处理。偏远村庄与有条件发展沼气的乡村生活污水处理可选用沼气处理。修武县城现状污水处理厂,设计日处理能力4万立方米,规划污水处理厂通过技改后日处理能力达4.2万立方米,接纳王屯乡与郜封镇污水。规划七贤镇新建污水处理厂一处,用地0.8ha,日处理能力0.7万立方米,兼顾处理云台山镇污水,污水统一处理后达标排放。五里源镇新建一污水处理厂,用地0.5ha,日处理能力0.35万立方米,污水统一处理后达标排放,或进一步处理后灌溉或中水回用。西村乡、周庄镇污水规划进入焦作市污水处理厂统一处理。

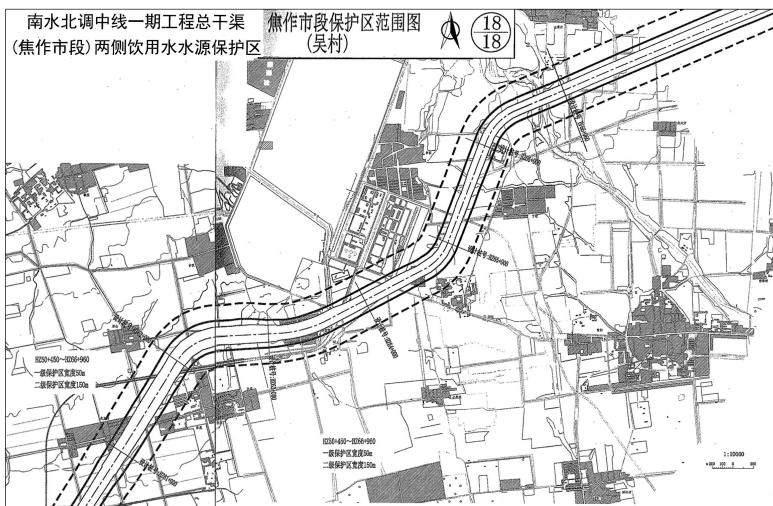

《南水北调中线一期工程总干渠(焦作市段)两侧饮用水水源保护区》

保护区划定:

一级保护区自干渠管理范围线边缘外50米,二级保护区为自一级保护区边缘外延150米。

管理要求:

(1)在保护区内禁止设置排污口;禁止利用渗坑、渗井、裂隙灯排放污水和其他有害废弃物等。

(2)在一级保护区内,禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护区水源无关的建设项目。


(3)在二级保护区内,禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。

保护区内主要涉及七贤镇孟村、白庄、官庄新村及丁村部分建设区,规划建设污水处理设施应尽量进入城镇污水处理设施或避开保护区。

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 县域村镇体系规划图

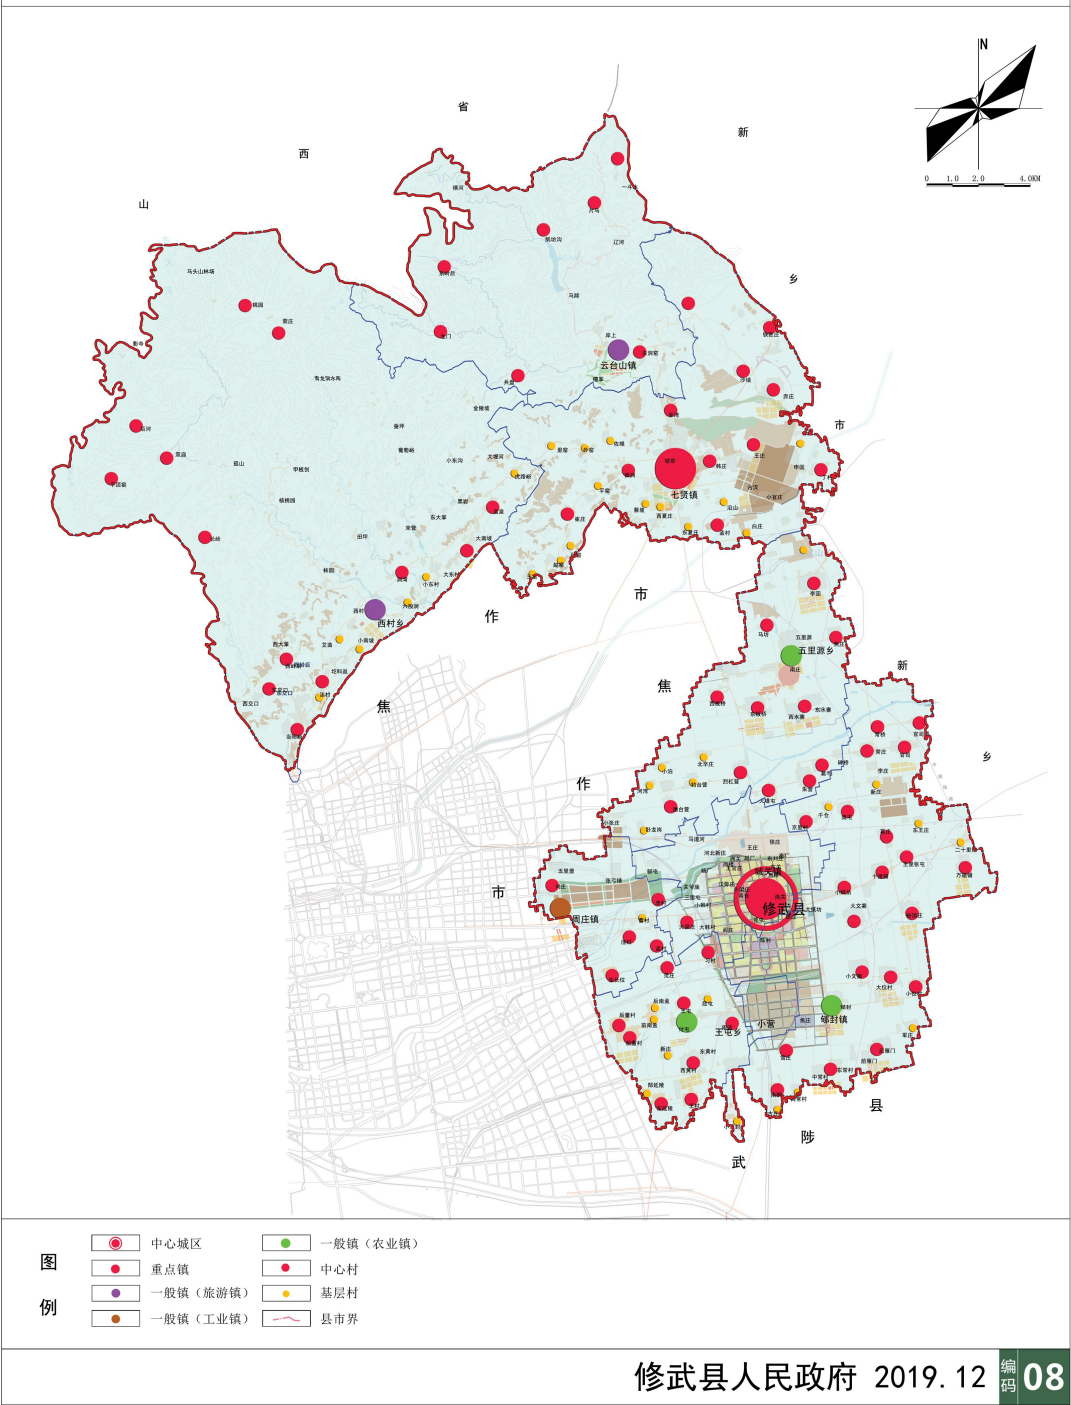

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 县域水系分布现状图

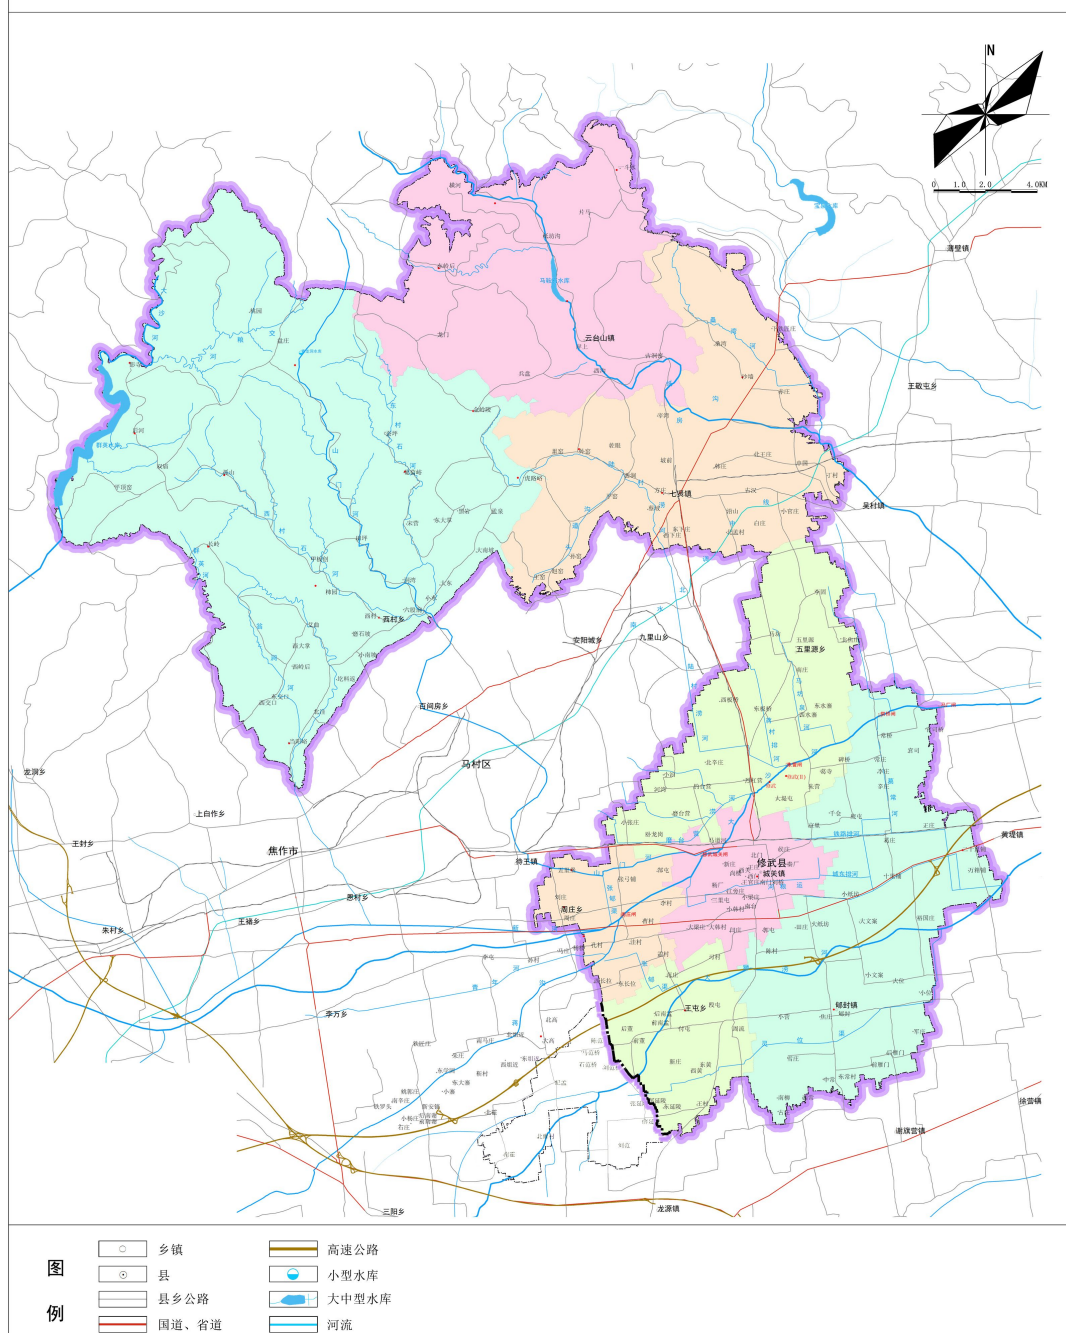

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County(2019-2035)

□ 县域水环境功能区划图

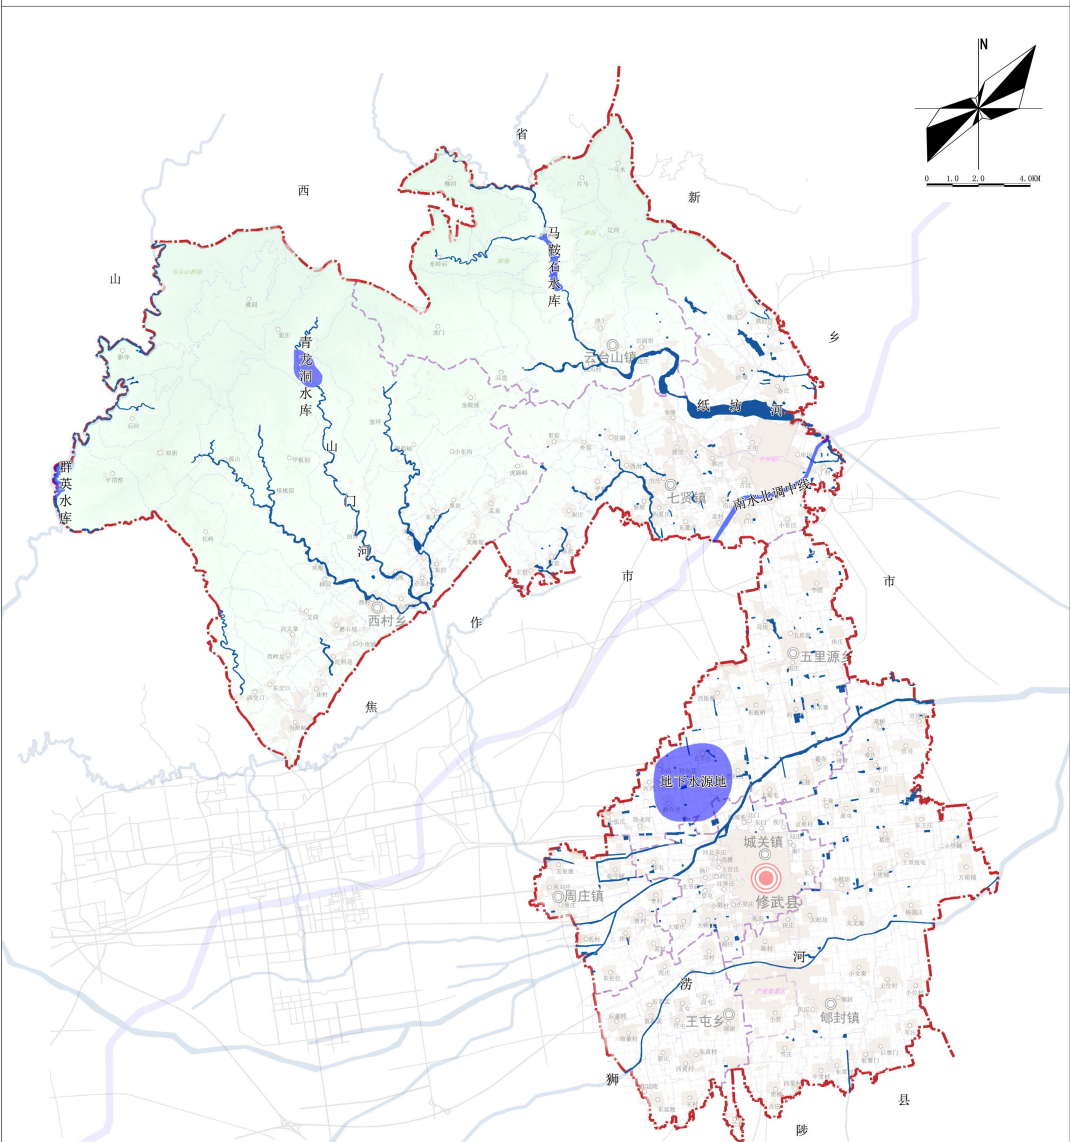


注：依据《河南省修武县城乡总体规划(2015-2030)》，北辛庄水源地500米范围内的一级保护区及马
鞍石水库、青龙洞水库、群英水库地表水水体水质不得低于《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》
中的二类标准，其他地表水水体水质规划期末达到四类标准。

图例		县城		道路		水域
		乡镇		县市界		II类水质河流
		行政村		乡镇界		IV类水质河流
		村镇建设区		村界		

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 县域生态环境敏感区分布图

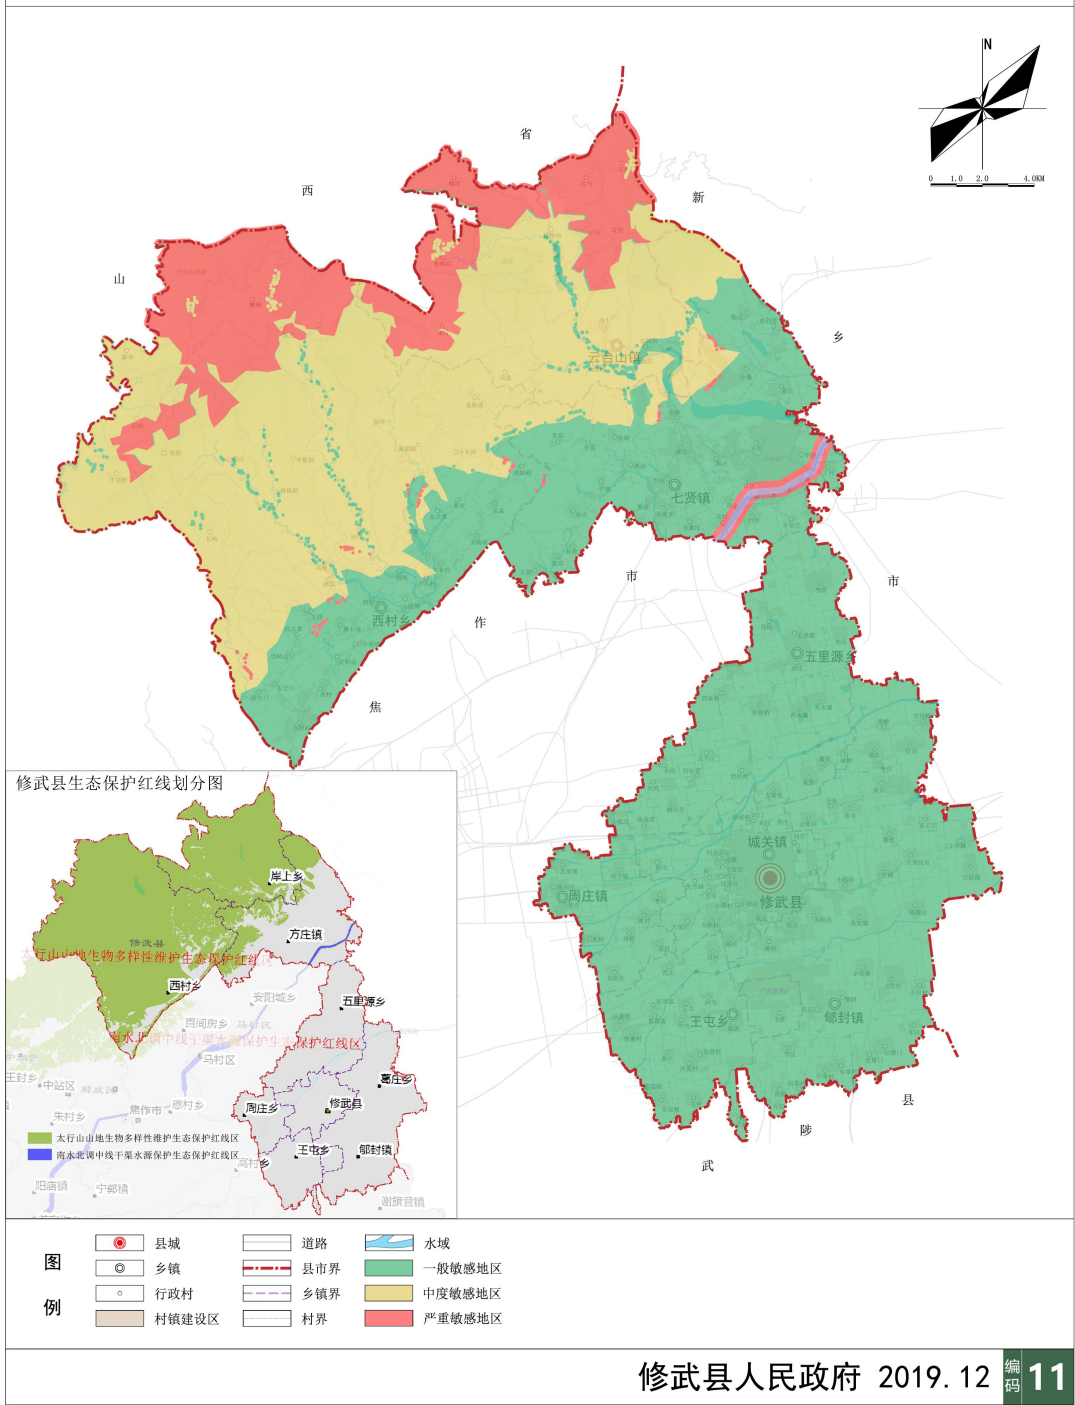

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 县域污水处理设施建设现状图

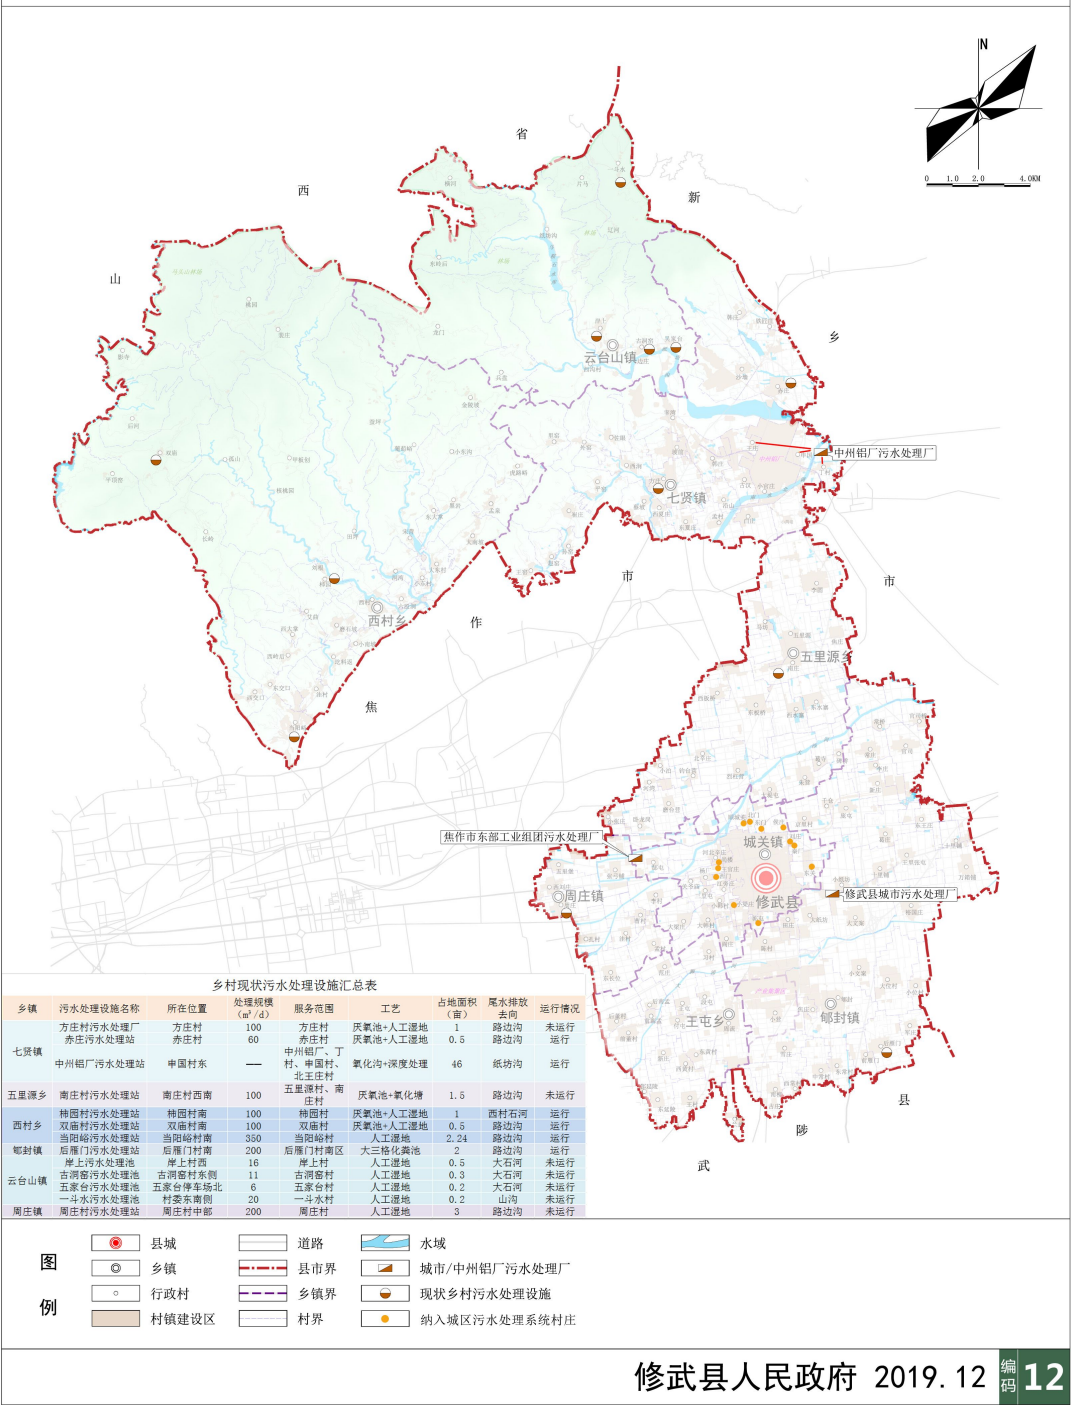

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□ 县域污水处理模式规划图

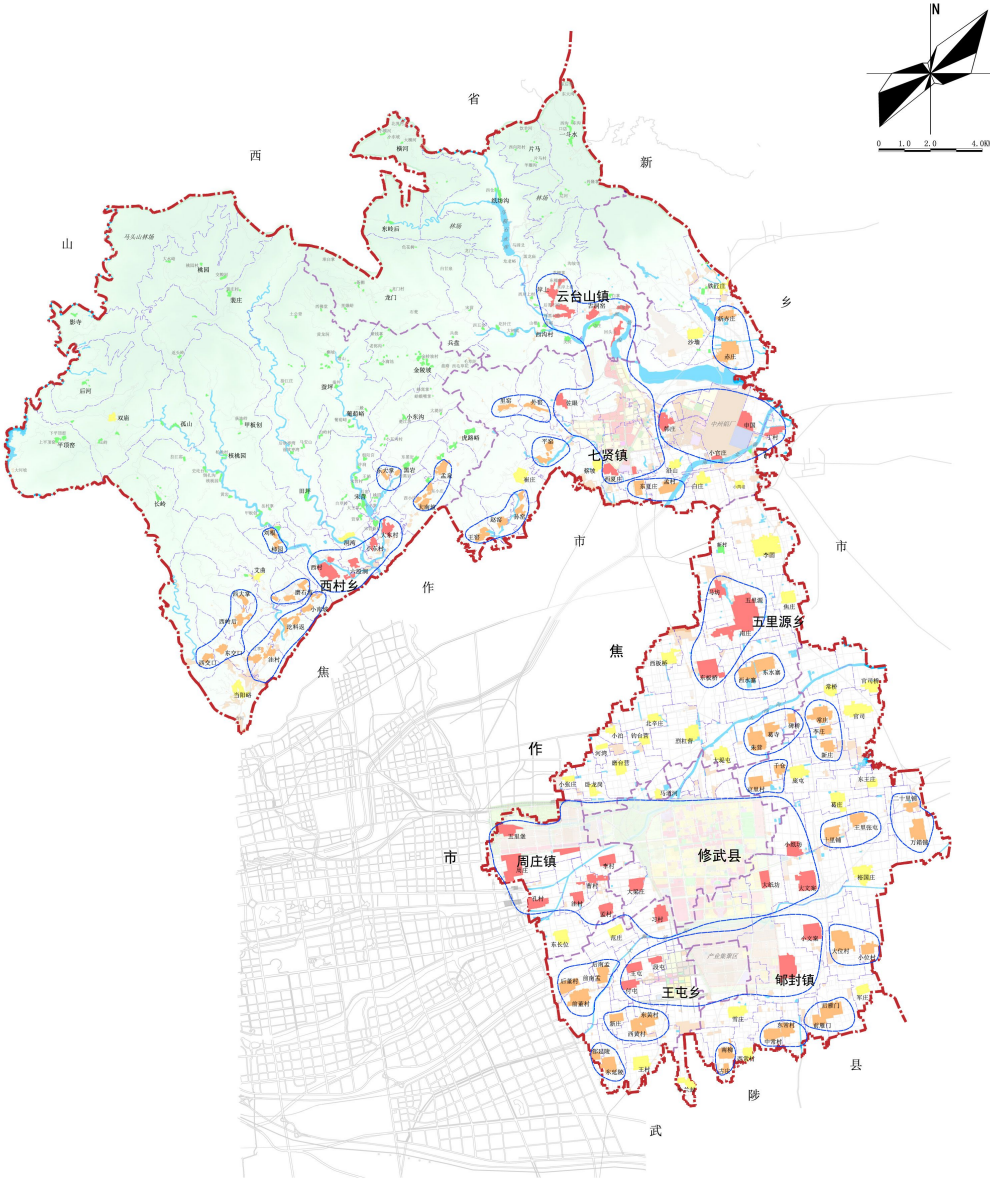


图例

- | | |
|--------------|------------|
| ■ 纳入城镇场站处理村庄 | --- 集中处理范围 |
| ■ 多村集中处理村庄 | --- 县市界 |
| ■ 单村集中处理村庄 | --- 乡镇界 |
| ■ 分散处理村庄 | --- 村界 |

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)


Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□ 县域污水设施总体规划图

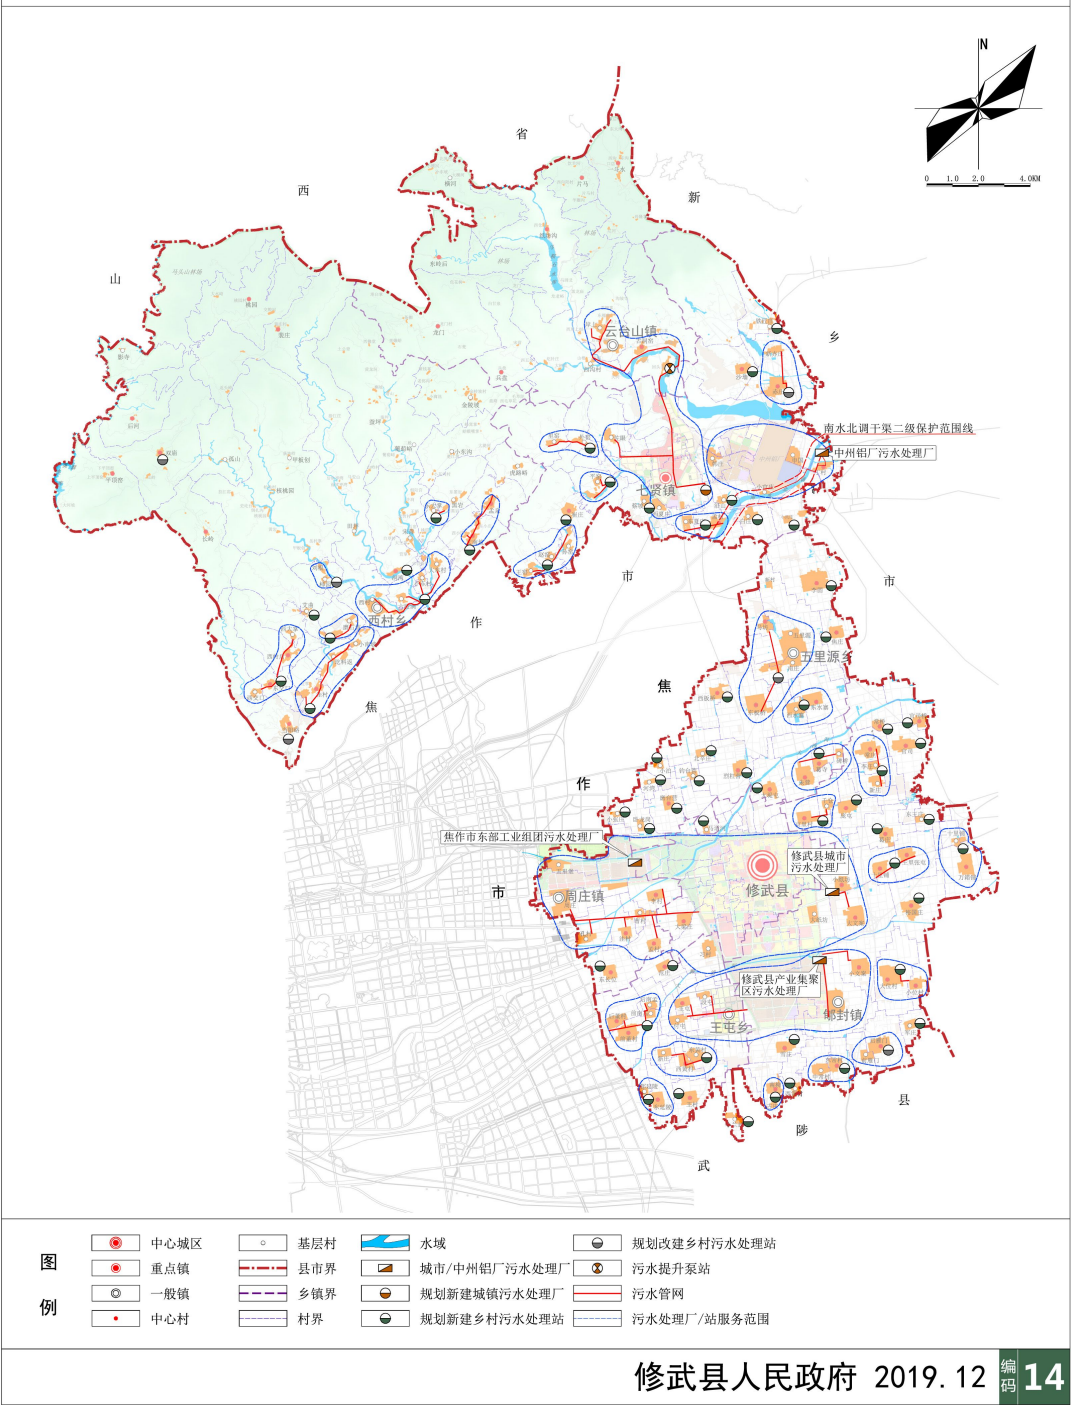


□县域污水设施近期建设规划图

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)



Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County(2019-2035)

- □西村乡规划引导

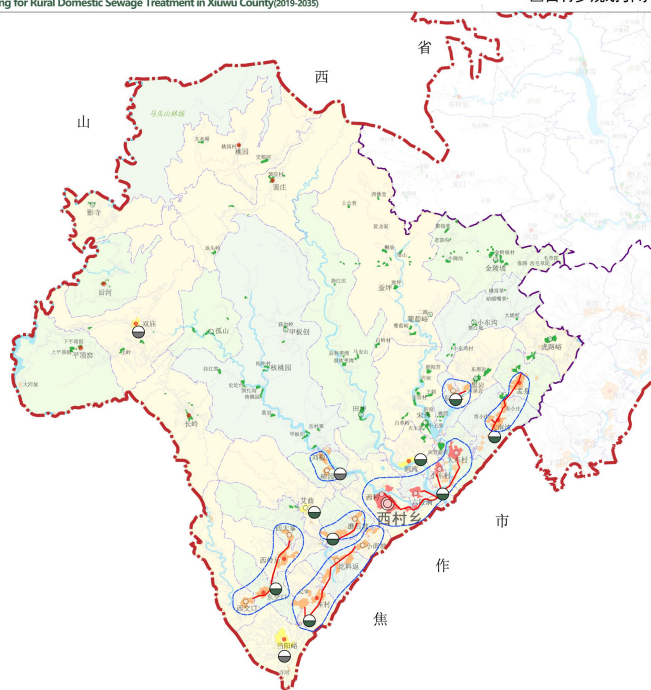

注：近期末建设污水处理设施村庄以完善一体化户用三格化粪池处理设施为主。

区位图



集中污水处理设施:

[illegible]

分散处理:

序号	分地区项目统计	销售人口 (万人)	销售人口 占全国 (%)	人均消费 量(元)	人均消费 量(元)	消费技术	消费标准	消费水平	建设
1	湖南(湘潭)	26.90	8	8	8	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
2	湖南(湘潭)	23.83	8	8	8	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
3	湖南(湘潭)	23.83	8	8	8	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
4	湖南(湘潭)	36.129	12	12	12	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
5	湖南(湘潭)	19.67	6	6	6	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
6	湖南(湘潭)	72.251	24	24	24	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
7	湖南(湘潭)	14.50	5	5	5	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
8	湖南(湘潭)	22.76	7	7	7	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
9	湖南(湘潭)	20.262	7	7	7	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
10	湖南(湘潭)	46.166	15	15	15	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
11	湖南(湘潭)	22.72	7	7	7	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标
12	湖南(湘潭)	22.72	7	7	7	化学剂+水增肥	湖南省增肥—化学	大方向	达标

图例



修武县人民政府 2019.12

16

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

- □西村乡规划引导



区位图



图例



西村乡集镇区污水处理设施统计

服务村庄	配套管网长度 (m)		污水处理站 m ³ /日
	D200	D300	
集镇区	8340	3100	900
近期实施	8340	3100	170


修武县人民政府 2019.12

續 17


修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuxiu County (2019-2035)

□云台山镇-七贤镇规划引导

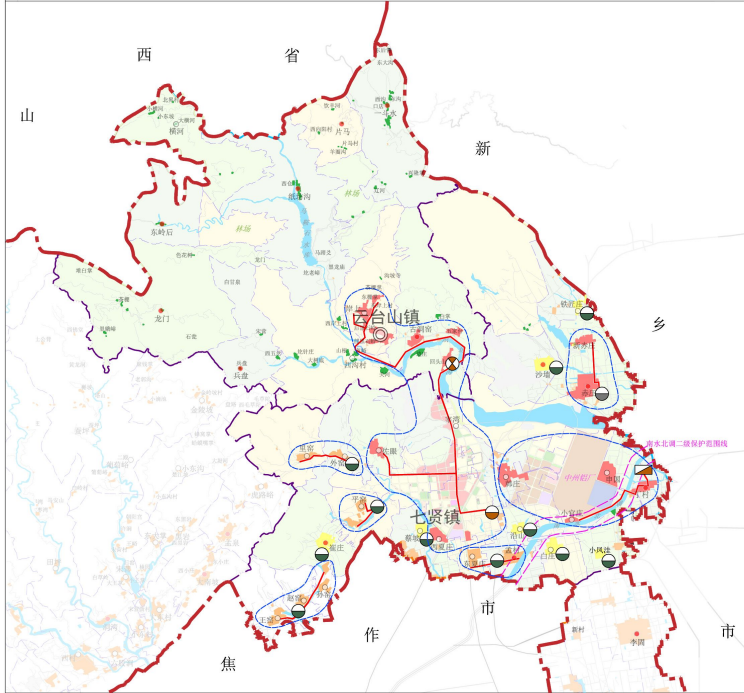

云台山镇-七贤镇农村生活污水治理规划图

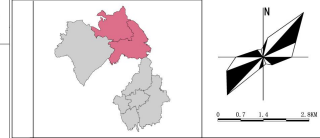

集中污水处理设施:

序号	污水处理设施名称	服务范围	服务人口 (万人)	建设规模 (m³/d)	建设工艺	排放标准	建设主体	备注
1	七贤镇污水处理厂	七贤镇	1.475	25000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
2	云台山镇污水处理厂	云台山镇	1.000	17000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
3	中州镇污水处理厂	中州镇	0.500	8500	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
4	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
5	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
6	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
7	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
8	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
9	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
10	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
11	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
12	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
13	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
14	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
15	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成

分散处理:

序号	分散处理设施名称	服务范围	服务人口 (万人)	建设规模 (m³/d)	建设工艺	排放标准	建设主体	备注
1	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
2	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
3	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
4	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
5	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
6	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
7	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
8	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
9	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
10	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
11	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
12	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
13	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
14	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成
15	南庄镇污水处理厂	南庄镇	0.400	7000	生化+深度处理	一级A	政府	已建成



修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuxiu County (2019-2035)

□云台山镇规划引导



云台山镇镇区污水工程规划图


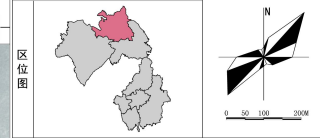


图 例


云台山镇镇区污水处设施统计

服务村庄	配套管网长度 (m)	污水提升泵站				
	D200	D300	D400	D500	D600 (顶管)	m ³ /日
区域管网				5000	370	
镇区	5200	4700	1880			6660
近期实施	5200	4700	1880	5000	370	2180

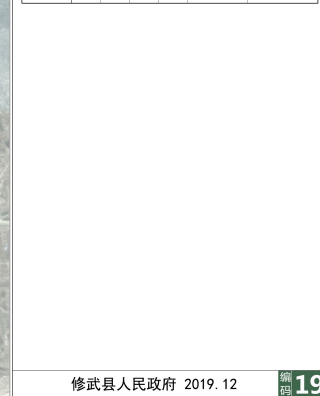

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□七贤镇规划引导

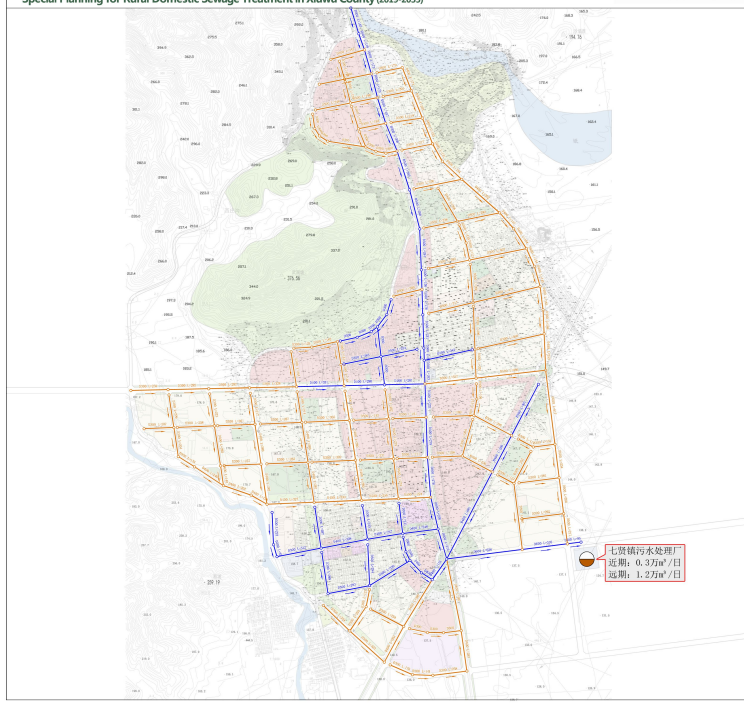

七贤镇镇区污水工程规划图




圖 1

-  污水处理厂
  规划近期建设污水管网
-  规划污水管网
  污水管径、管长
-  排水方向

七贤镇镇区污水处理设施统计

服务村庄	配套管网长度 (m)					污水处理站 m ³ /日
	D200	D300	D400	D500	D600	
镇区	26250	24370	12560	4400	1380	12000
近期实施	7100	4900	3100	3470	1380	3000


注：镇区内村庄D200管网长度按照单户长度进行估算。

修武县人民政府 2019.12


20

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County(2019-2035)

五里源乡规划引导

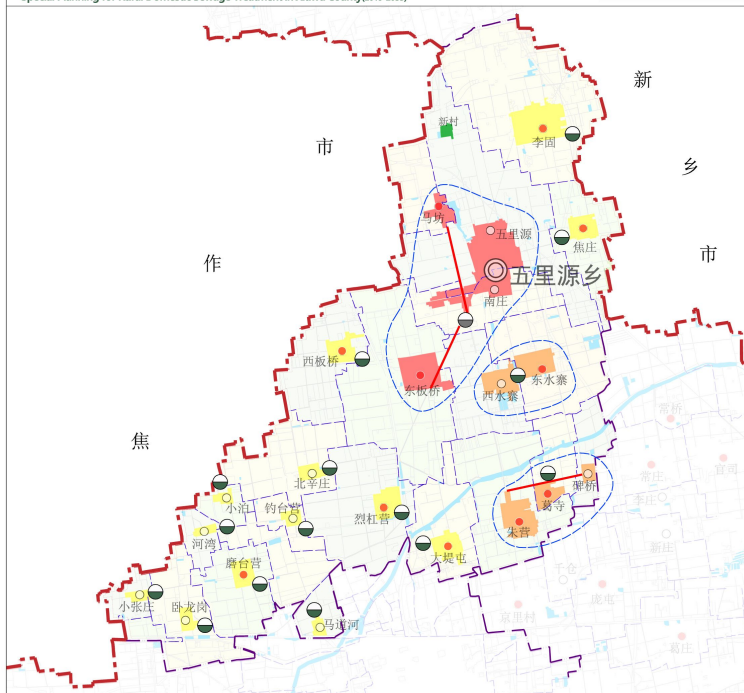

五里源乡农村生活污水治理规划图



集中污水处理设施:

序号	项目名称	建设性质	建设规模 (亩)	投资 (万元)	开工时间	计划竣工时间	建设主体	监理单位
1	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
2	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
3	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
4	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
5	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
6	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
7	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
8	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
9	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
10	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
11	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
12	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
13	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
14	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
15	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
16	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
17	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
18	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
19	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院
20	瓦窑沟污水处理厂	新建	2000	10000	2006-4	2008-12	西康	南京市政院

注：北辛庄、小泊、钓台营、河湾、磨台营位于修武县地下水保护区，按照河南省地标一进行控制

分散处理:

序号	分散处理设施村	服务户数	服务人口	处理设施套数	污水总规模(m ³)	处理工艺	排放标准	雨水去向	备注
1	马坊(新村)	80	320	16	28	化粪池+净化槽	河南省城市二级	农田灌溉	达标

注：近期末建设污水处理设施村庄以完善一体化户用三格化粪池处理设施为主。

图 10

- | | | | |
|---|------|---|-------------|
|  | 中心城区 |  | 规划新建乡村污水处理站 |
|  | 重点城镇 |  | 规划改建乡村污水处理站 |
|  | 一般镇 |  | 污水处理厂/站服务范围 |
|  | 中心村 |  | 纳入城镇场站处理村庄 |
|  | 基层村 |  | 多村集中处理村庄 |
|  | 县界 |  | 单村集中处理村庄 |
|  | 乡镇界 |  | 分散处理村庄 |
|  | 村界 |  | 污水管线 |
|  | 水域 | | |

修武县人民政府 2019.12

21

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□ 五里源乡规划引导



五里源乡污水处理站
近期规模: 500m³/日
方式: 现状污水处理设施改建

五里源乡集镇区污水工程规划图

区位图



图例

- 规划近期建设污水管网
- 规划污水管网
- 污水管径
- 排水方向
- 污水处理站

服务村庄	配套管网长度 (m)			污水处理站	备注
	D200	D300	D400	m ³ /日	
集镇区 (含五里源村及周庄村)	17110	6760	1320	2000	远期
近期集镇	17110	6760	1320	500	改建


修武县人民政府 2019. 12

22

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□ 卽封镇规划引导

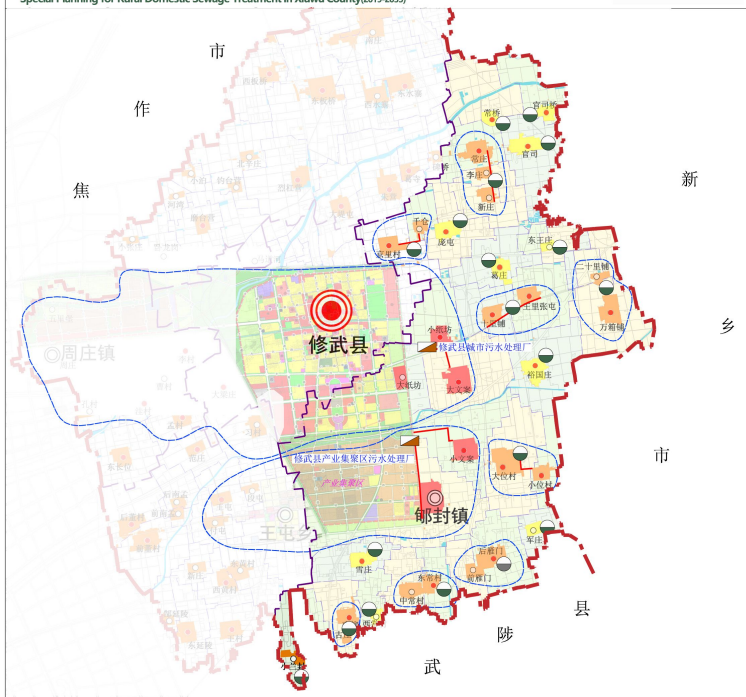

卽封镇污水处理站
近期规模: 500m³/日
方式: 现状污水处理设施改建

卽封镇农村生活污水治理规划图

区位图



服务村庄	配套管网长度 (m)			污水处理站	备注
	D200	D300	D400	m ³ /日	
集镇区 (含五里源村及周庄村)	17110	6760	1320	2000	远期
近期集镇	17110	6760	1320	500	改建

注: 近期未建设污水处理设施村庄以完善一体化户用三格化粪池处理设施为主。
近期集镇集镇区及小集镇纳入修武县城市污水管网。

图例


- 中心镇
- 重点镇
- 一般镇
- 中心村
- 基层村
- 县市界
- 乡镇界
- 村界
- 水域
- 城市污水处理厂
- 规划新建乡村污水处理站
- 规划改建乡村污水处理站
- 污水处理厂/站服务范围
- 纳入城镇场站处理村庄
- 多村集中处理村庄
- 单村集中处理村庄
- 污水管径

修武县人民政府 2019. 12


23

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


- □ 郇封镇规划引导

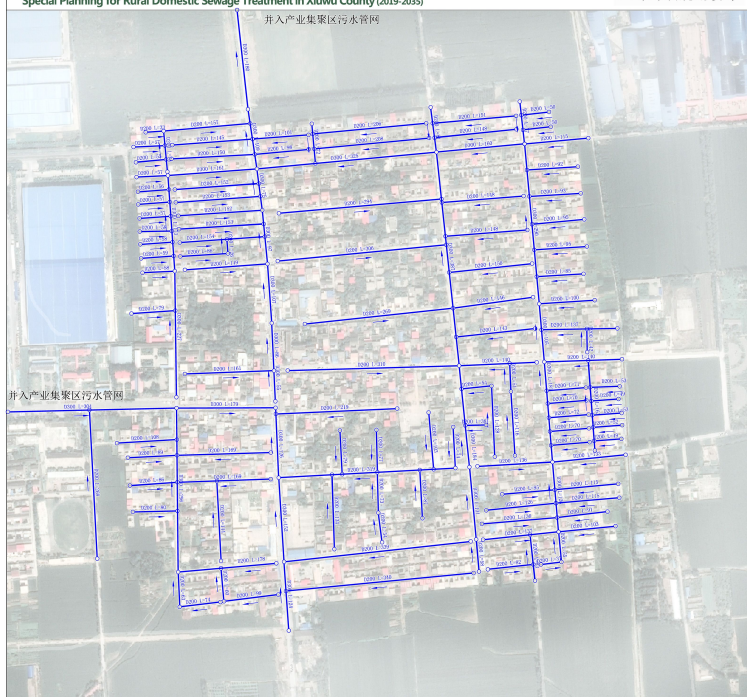

郇封镇镇区污水工程规划图

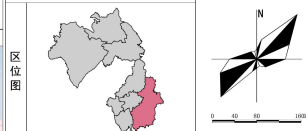

图例




玺封镇镇区管网长度估算		
服务村庄	配套管网长度 (m)	
	D200	D300
镇区	12830	4340
近期实施	12830	4340

修武县人民政府 2019.12


24

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County(2019-2035)

— 10 — 城羊镇-周庄镇规划引导

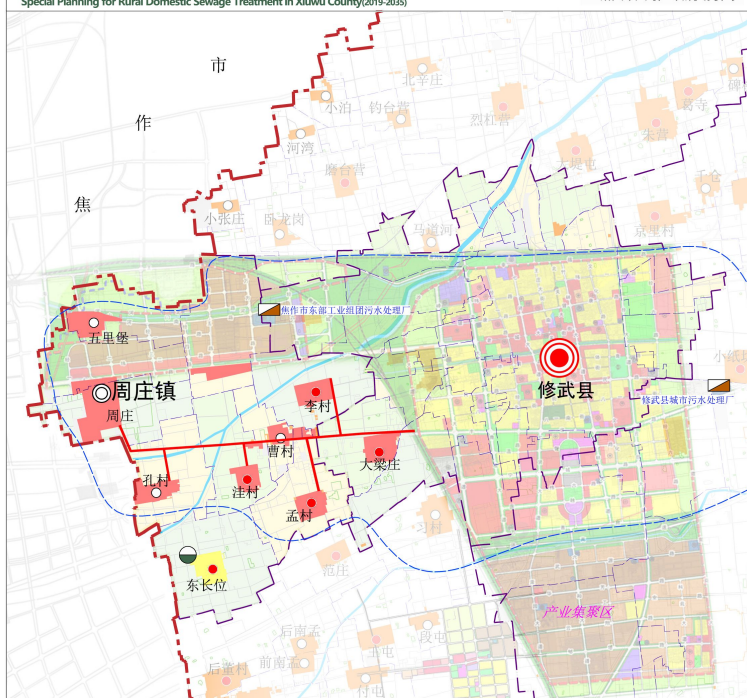

城关镇-周庄镇农村生活污水治理规划图

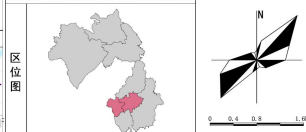

集中污水处理设施:

序号	污水处理设施	处理范围	服务人口	设计规模 (m ³ /d)	规划占地 面积(m ²)	处理工艺	排放标准	建设 模式	排水 去向	位置	建成 时间
1	砂拉越城市污水 处理厂	周边地区、雪兰莪、登打士、基打美关次美登	9050	---	---	---	---	入渠	---	城市区东	近期
2	砂拉越城市污水 处理厂	雪兰莪、登打士、基打美关次美登	2400	---	---	---	---	入渠	---	城市区东	中期
3	雪兰莪工业 废水污水处理厂	吉里曼	1260	---	---	---	---	入渠	---	城市区东	中期
4	东马污水处理厂	东马地区	1378	135	875	化粪池+AO	回用省排放标准	加建	经沟沟	村西北	---

池, 近期末建设污水处理设施村庄以完善一体化户用三格化粪池处理设施为主。

图 例



修武县人民政府 2019.12

25

修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)


Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□周庄镇规划引导



周庄镇镇区污水工程规划图

区位图



图例

- 已建管网
- 规划近期建设污水管网
- 污水管径
- 规划污水管网
- 污水处理站
- 排水方向

周庄镇镇区污水处理设施统计

服务村庄	配套管网长度 (m)			污水处理站改造 m³/日
	D200	D300	D400	
镇区 (周庄村)	4720	4280	1800	
近期实施	2000	2140	1800	170

注: 在区域管网未完善前, 周庄村应完善利用现有污水处理站, 进行收集处理。


修武县人民政府 2019. 12

26


修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□王屯乡规划引导

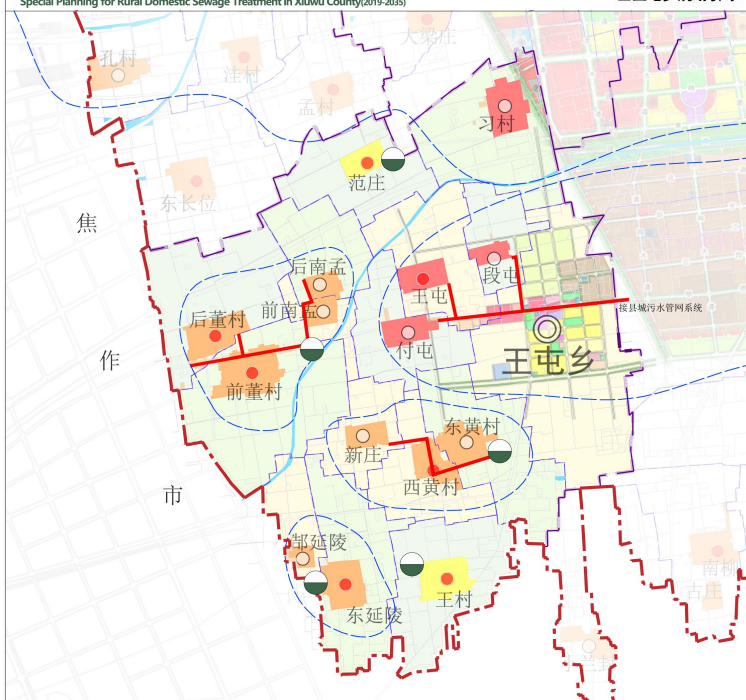

区位图



集中污水处理设施:

序号	污水处理设施名称	服务村庄	设计规模 (m³/日)	建设工艺	建设地点	位置	备注
1	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
2	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
3	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
4	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
5	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
6	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期
7	王屯镇污水处理厂	王屯镇	10000	生化+深度处理	王屯镇	王屯镇	近期

注: 近期新建污水处理设施村庄以完善一体化户用三格化粪池后处理设施为主。

图例

- 中心镇区
- 重点镇
- 中心村
- 自然村
- 乡级界
- 村级界
- 水域
- 规划新建乡村污水处理站
- 污水处理厂/站服务范围
- 纳入城镇场站处理村庄
- 多村集中处理村庄
- 单村集中处理村庄
- 污水管线


修武县人民政府 2019. 12

27


修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

王屯乡规划引导

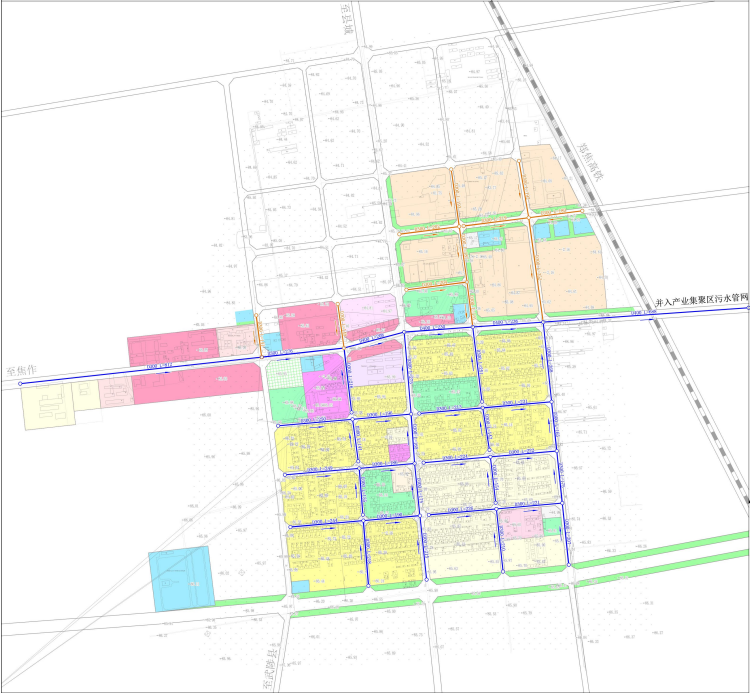

王屯乡集镇区污水工程规划图



图例



- 规划近期建设污水管网
- 规划污水管网
- 污水管径
- 排水方向

王屯乡集镇区污水处理设施统计			
服务村庄	配套管网长度 (m)		
	D200	D300	D400
集镇区	14000	9040	1360
近期实施	8000	6870	1360

注：集镇区内村庄D200管网长度按照单户长度进行估算。

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)

□乡村生活污水入户管网示意图



标准化卫生间入户管网示意图一




标准化卫生间入户管网示意图二



修武县农村生活污水治理专项规划 (2019-2035)

Special Planning for Rural Domestic Sewage Treatment in Xiuwu County (2019-2035)


□ 乡村污水排放方式引导图

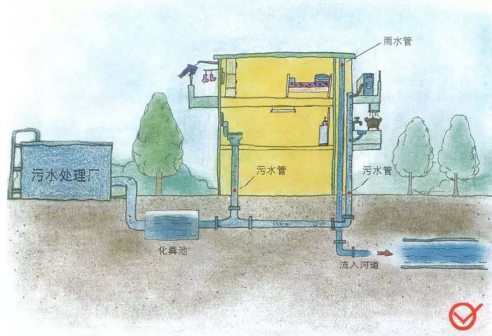


村民住宅内洗衣废水需排入污水管道




乡村汽车修理、洗车排放的污水经隔油沉砂池处理后排入污水管道

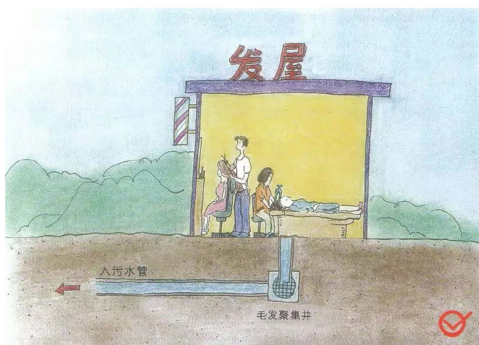


乡村美容美发、浴室等排水户排放的污水经毛发聚集井处理后排入污水管道

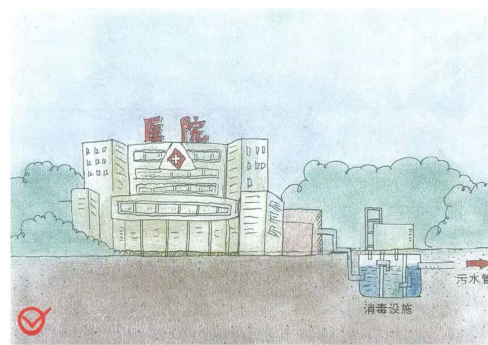

医疗卫生机构等排水单位应建有相应的污水处理设施，污水经处理后达标排放

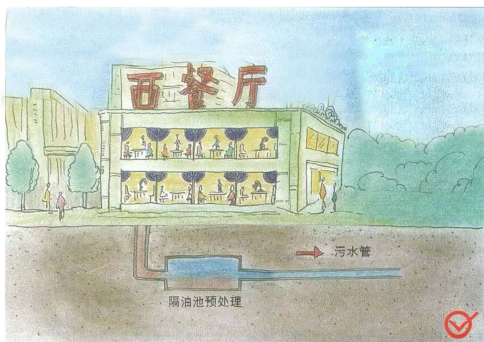

乡村餐饮业排放的污水经隔油池预处理后排入污水管道

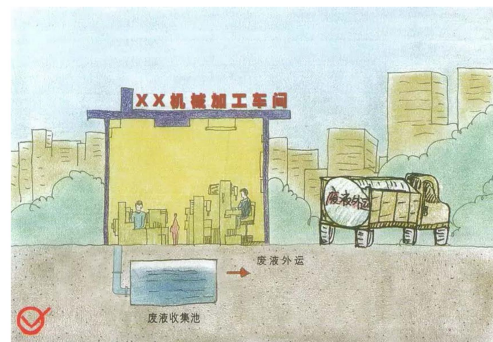

乡村生产过程中产生的废液应收集后统一外运作专业处置，严禁排入乡村污水管道